



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-020021K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 미트하임
 - 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 신척1길 96-60
3. 시험기간 : 2025년 02월 27일 ~ 2025년 04월 21일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 타일 접착용 1종-테라플렉스
6. 시험방법
 - (1) KS L 1592:2021
 - (2) KS L 1593:2020 준용



확인	작성자 성명	석현수	기술책임자 성명	허성일	허성일
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

2025년 04월 21일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

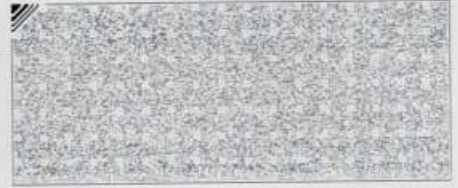

시험성적서

성적서번호 : CT25-020021K

7. 시험결과

1) 타일 접착용 1종-테라플렉스

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
위차교정도	min	(1)	20 이상	(23±2) °C, (50±5) % R.H.	A
개방시간	min	(1)	30 이상		
전단접착강도(7일, A형 타일)	MPa	(1)	2.48		
전단접착강도(28일, A형 타일)	MPa	(1)	2.71		
전단접착강도(동결융해, A형 타일)	MPa	(1)	2.19		
길이변화율	%	(1)	0.18		
보수율	%	(1)	90		
접착강도(표준 28일)	N/mm ²	(2)	1.03(GA)		

※ 배합비(질량비)

시료 : 물 = 100 : 28

※ 접착강도는 6 mm X 6 mm 표준 빗을 사용하여 도포하였으며, 폴리싱 타일을 부착하였음

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

